

Energetisches Datenblatt


Projekt-Nr.: 02370001

Projekt: Eberhard-Ludwigs-Gymnasium, Neubau Appendix

Strasse: Herdweg 72

nur Neubau

Primärenergiebedarf kWh/m²*a

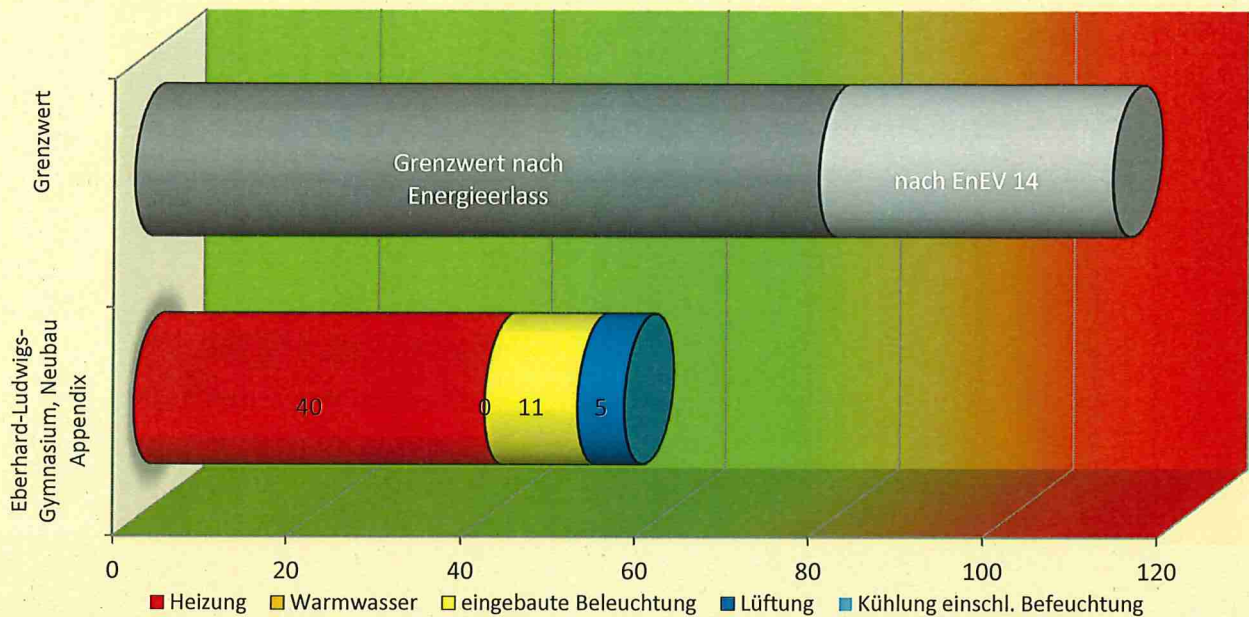

Energetische Qualität der Gebäudehülle, nur Neubau:

Höchstwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten

W/m ² *K	opake Außenbauteile	transparente Außenbauteile	Vorhangfassaden	Glasdächer, Lichtbänder, Lichtkuppeln
Höchstwert n. EnEV /Energieerlass, ≥ 19 °C	0,35/0,28	1,9 /1,52	1,90/1,52	3,10/2,48
Höchstwert n. EnEV, /Energieerlass < 19 °C	0,50/0,40	2,80/2,24	3,00/2,40	3,10/2,48
berechnet ≥ 19 °C	0,18 W/m ² *K	1,10 W/m ² *K		
berechnet, < 19 °C				

PRIMÄRENERGIEBEDARF:

Gebäude Ist-Wert q _p :	56,9 kWh/m ² *a
Referenzwert EnEV14 q _p :	112,4 kWh/m ² *a
Sollwert Energieerlass (-30%) <	79 kWh/m ² *a
Unterschreitung:	49,4%

Kompaktheit:

Nettogrundfläche: **484,9 m²**

A/V-Verhältnis: **0,54 1/m**

Endenergiebedarf, nur Neubau

Energieträger	Primärenergiebedarf (kWh/m ² *a)					Gebäude gesamt (kWh/m ² *a)	Energiekosten (pro Jahr)
	Heizung	Warmwasser	eingebaute Beleuchtung	Lüftung	Kühlung einschl. Befeuchtung		
Gas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- €
Strom	0,4	0,0	4,4	2,2	0,0	7,1	732 €
Fernwärme	71,6	0,0	0,0	0,0	0,0	71,6	3.215 €
ges. Gebäudekomplex							3.947 €

Wärmeleistung Heizung: **182 kW**

Anschlussleistung Strom: **113,0 kW**

Energetische Einrichtungen, ges. Gebäudekomplex:

Art der Heizungsanlage: *Anschluß an die Fernwärme d. EnBW, fp=0,55, Sporthalle mit Deckenstrahlplatten, übrige Bereiche mit Heizkörpern*

Art der Brauchwassererwärmung: *zentrale Warmwasserbereitung mit Frischwasserstationen in der Küche (Bestandsgebäude) und in den Duschen der Sporthalle (Neubau)*

Art der Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung: *Unterrichtsräume Neubau mit Zu- und Abluftanlage, NWT 5.800 m³/h, WRG = 86 %, Appendix 2.600 m³/h, WRG = 85 %, Sporthalle mit Zu- und Abluftanlage 5.000 m³/h, WRG = 84%, Dusche/Umkleide/Nebenräume mit Zuluftgerät als Umluftbetrieb mit Abluft aus der Sporthalle -Nacherhitzer (PWW), 1.200 m³/h*

sonst. größere energieverbrauchende Einrichtungen: ---

aufgestellt:

Stuttgart: 07.05.2020

Anlage zum energetischen Datenblatt:

Projekt-Nr.: 02370001

Projekt: Eberhard-Ludwigs-Gymnasium, Neubau Appendix

Strasse: Herdweg 72

Wärmedurchgangskoeffizienten, U-Werte

		nur für zu <u>sanierende Bauteile</u>	
		max. zul. gem. EnEV 2014	max. zul. gem. Energieerlass
Neubau	geplant:		
Außenwand:	0,24 W/m ² *K	0,24/0,35 W/m ² *K	0,30 W/m ² *K
Außenwand gegen Erdreich:	0,33 W/m ² *K	0,30 W/m ² *K	0,40 W/m ² *K
Boden gegen Grund:	0,21 W/m ² *K	0,30 W/m ² *K	0,40 W/m ² *K
Boden gegen Grund II:	0,21 W/m ² *K	0,30 W/m ² *K	0,40 W/m ² *K
Dach, begrünt:	0,17 W/m ² *K	0,20/0,24/0,35 W/m ² *K	0,20 W/m ² *K
Fenster Klassenräume:	0,90 W/m ² *K	1,30/190 W/m ² *K	1,40 W/m ² *K
Glasfassade TRH:	1,30 W/m ² *K	1,30/190 W/m ² *K	1,40 W/m ² *K
Sanierung (denkmalschutz)			
Außenwand Bestand:	i. M. ca. 0,78 W/m ² *K	0,24/0,35 W/m ² *K	0,30 W/m ² *K
Fenster Bestand:	ca. 2,5-2,8 W/m ² *K	1,30/190 W/m ² *K	1,40 W/m ² *K
Fenster (Glastausch):	Ug=1,1	1,10 (Ug) W/m ² *K	
Flachdach Orchestersaal:	0,19 W/m ² *K	0,20/0,24/0,35 W/m ² *K	0,20 W/m ² *K
Flachdach, saniert:	0,20 W/m ² *K	0,20/0,24/0,35 W/m ² *K	0,20 W/m ² *K
Boden/Kellerdecke Bestand:	i. M. ca. 1,0 W/m ² *K	0,30 W/m ² *K	0,40 W/m ² *K

i n f o r m a t i v